


京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线

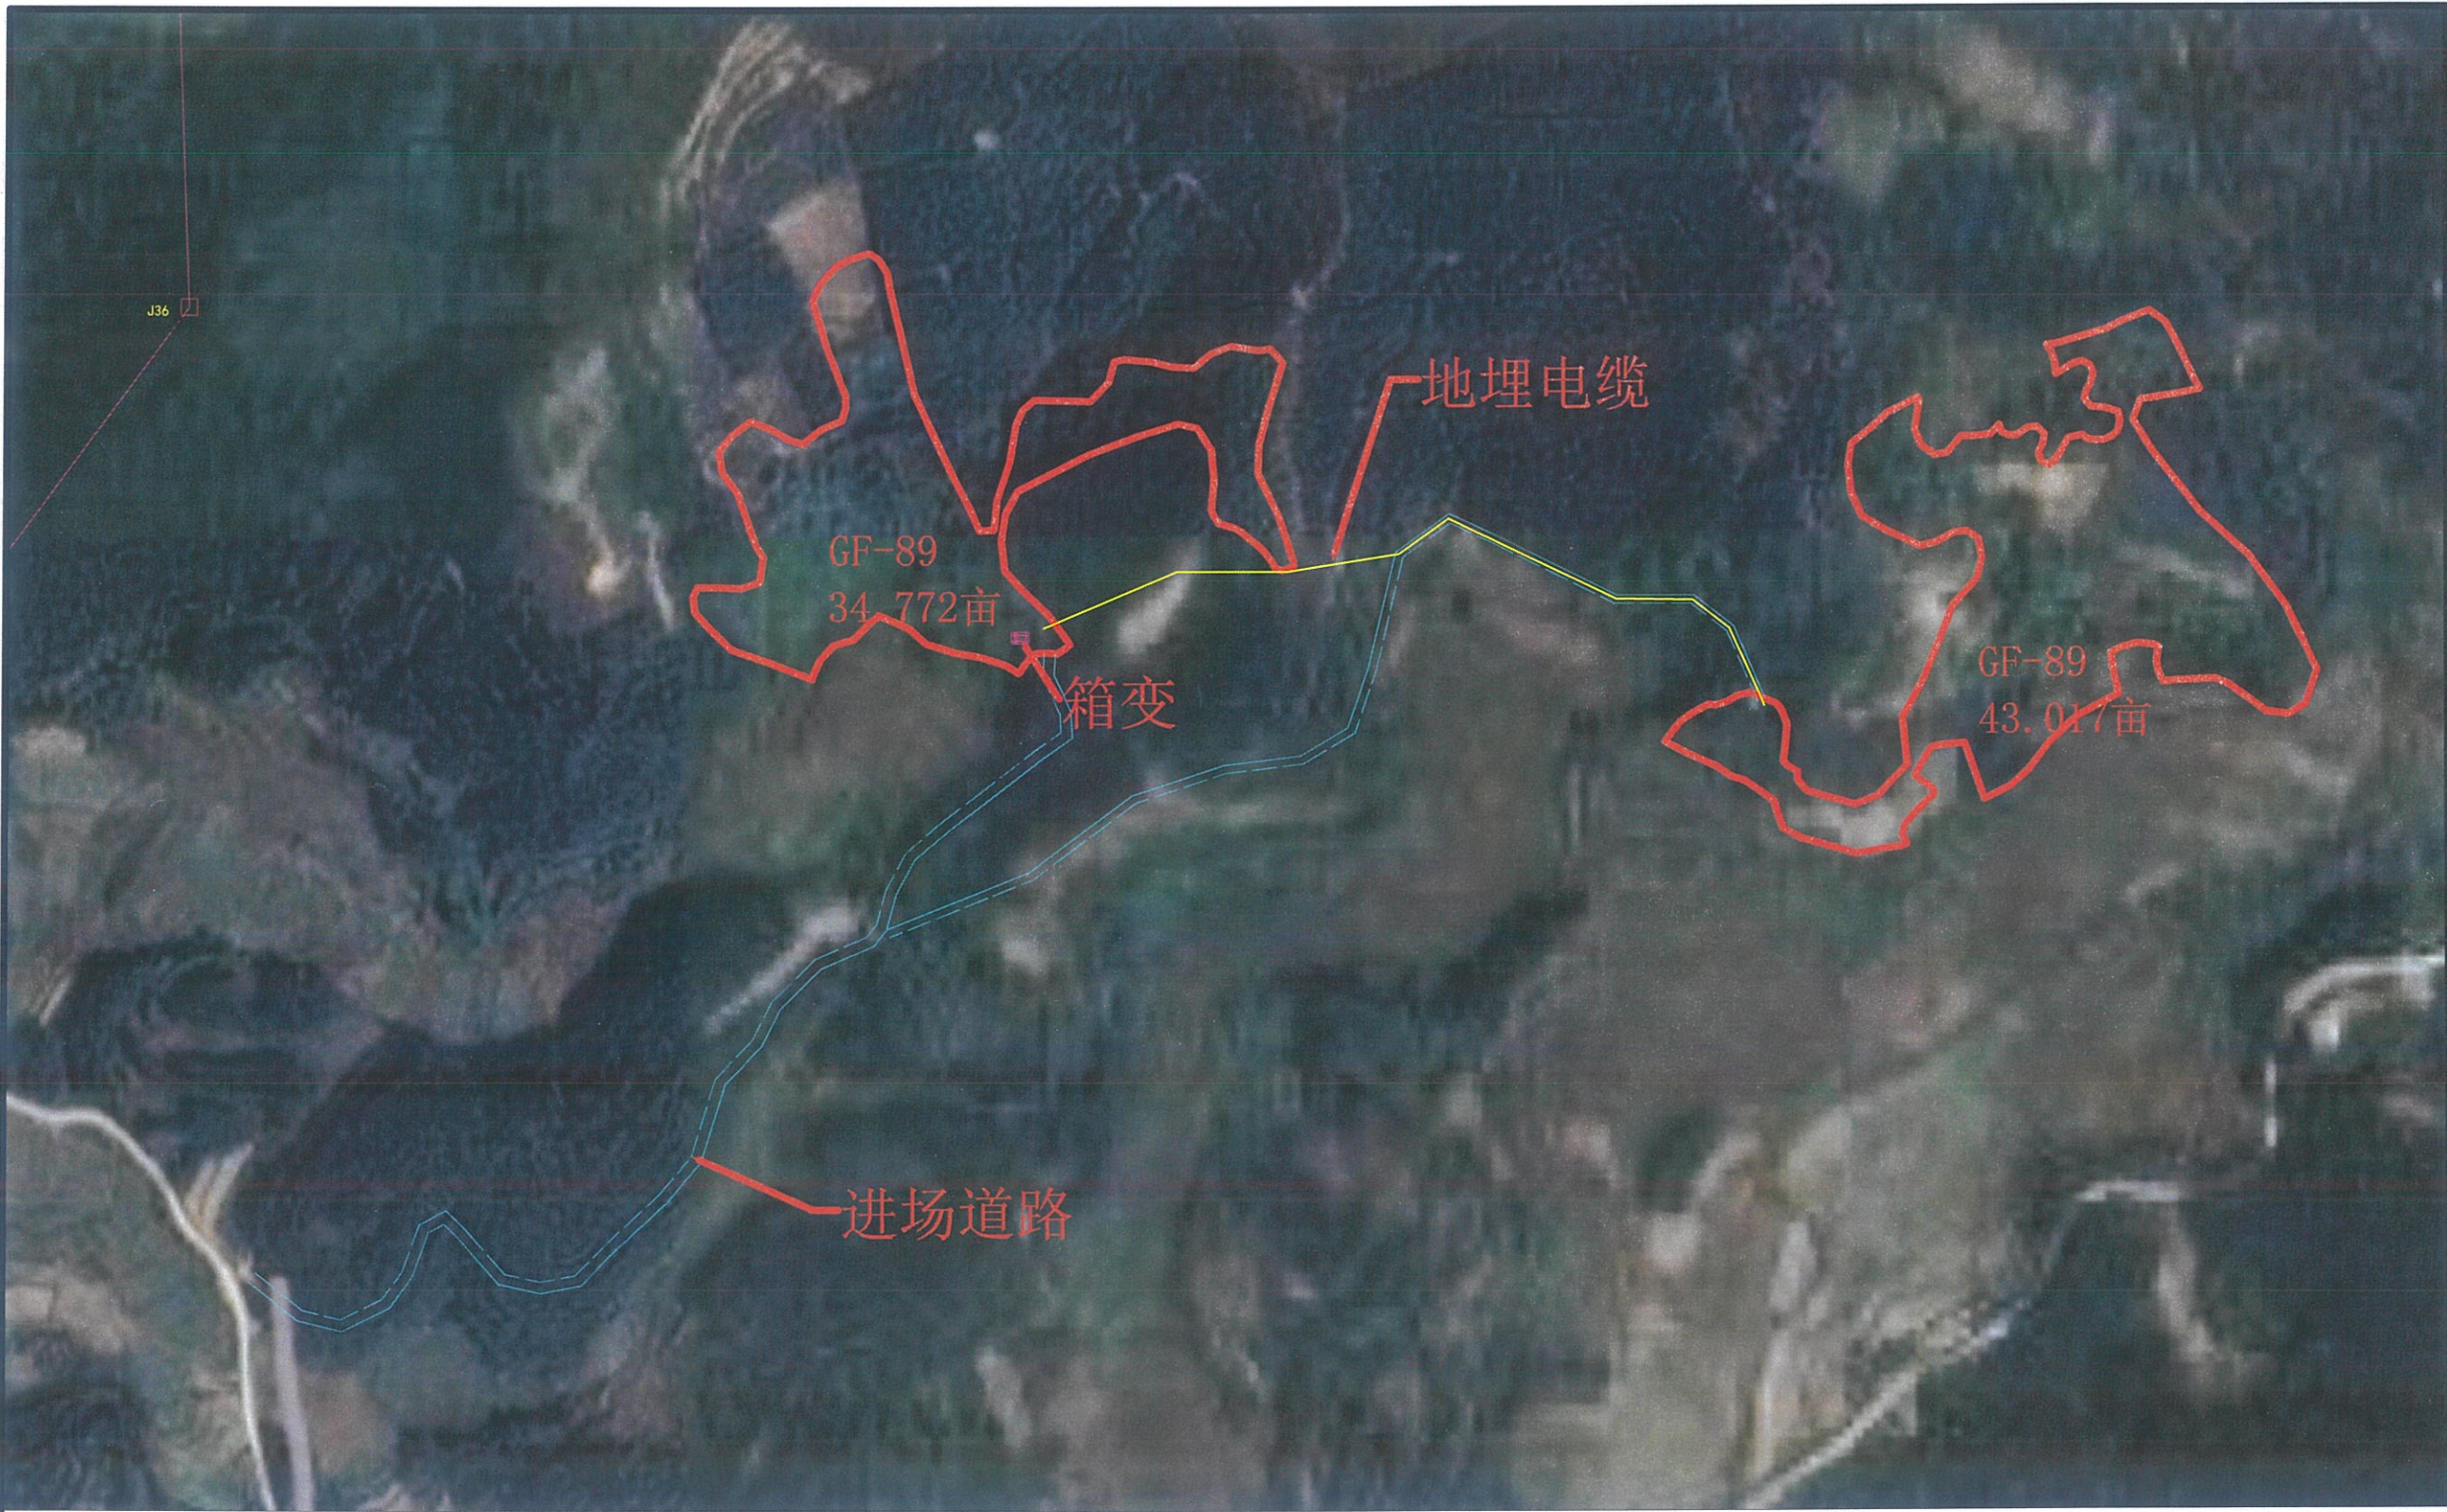

注解:

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆需地埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩89#地块地、塔、路、埋示意图。

第1张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线



注解:

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆确需地埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩60#地块地、塔、路、埋示意图。

第2张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线



- 注解:
1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
 2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
 3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
 4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆需地埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
 5. 长滩24#、32#地块地、塔、路、埋示意图。

第3张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线



注解:

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆需埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩35#地块地、塔、路、埋示意图

第4张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线



注解：

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆确需地埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩71#地块地、塔、路、埋示意图。

第5张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线



注解:

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆需埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩77#、78#、88#地块地、塔、路、埋示意图。

第6张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线




注解:

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆需地埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩81#地块地、塔、路、埋示意图

第7张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线

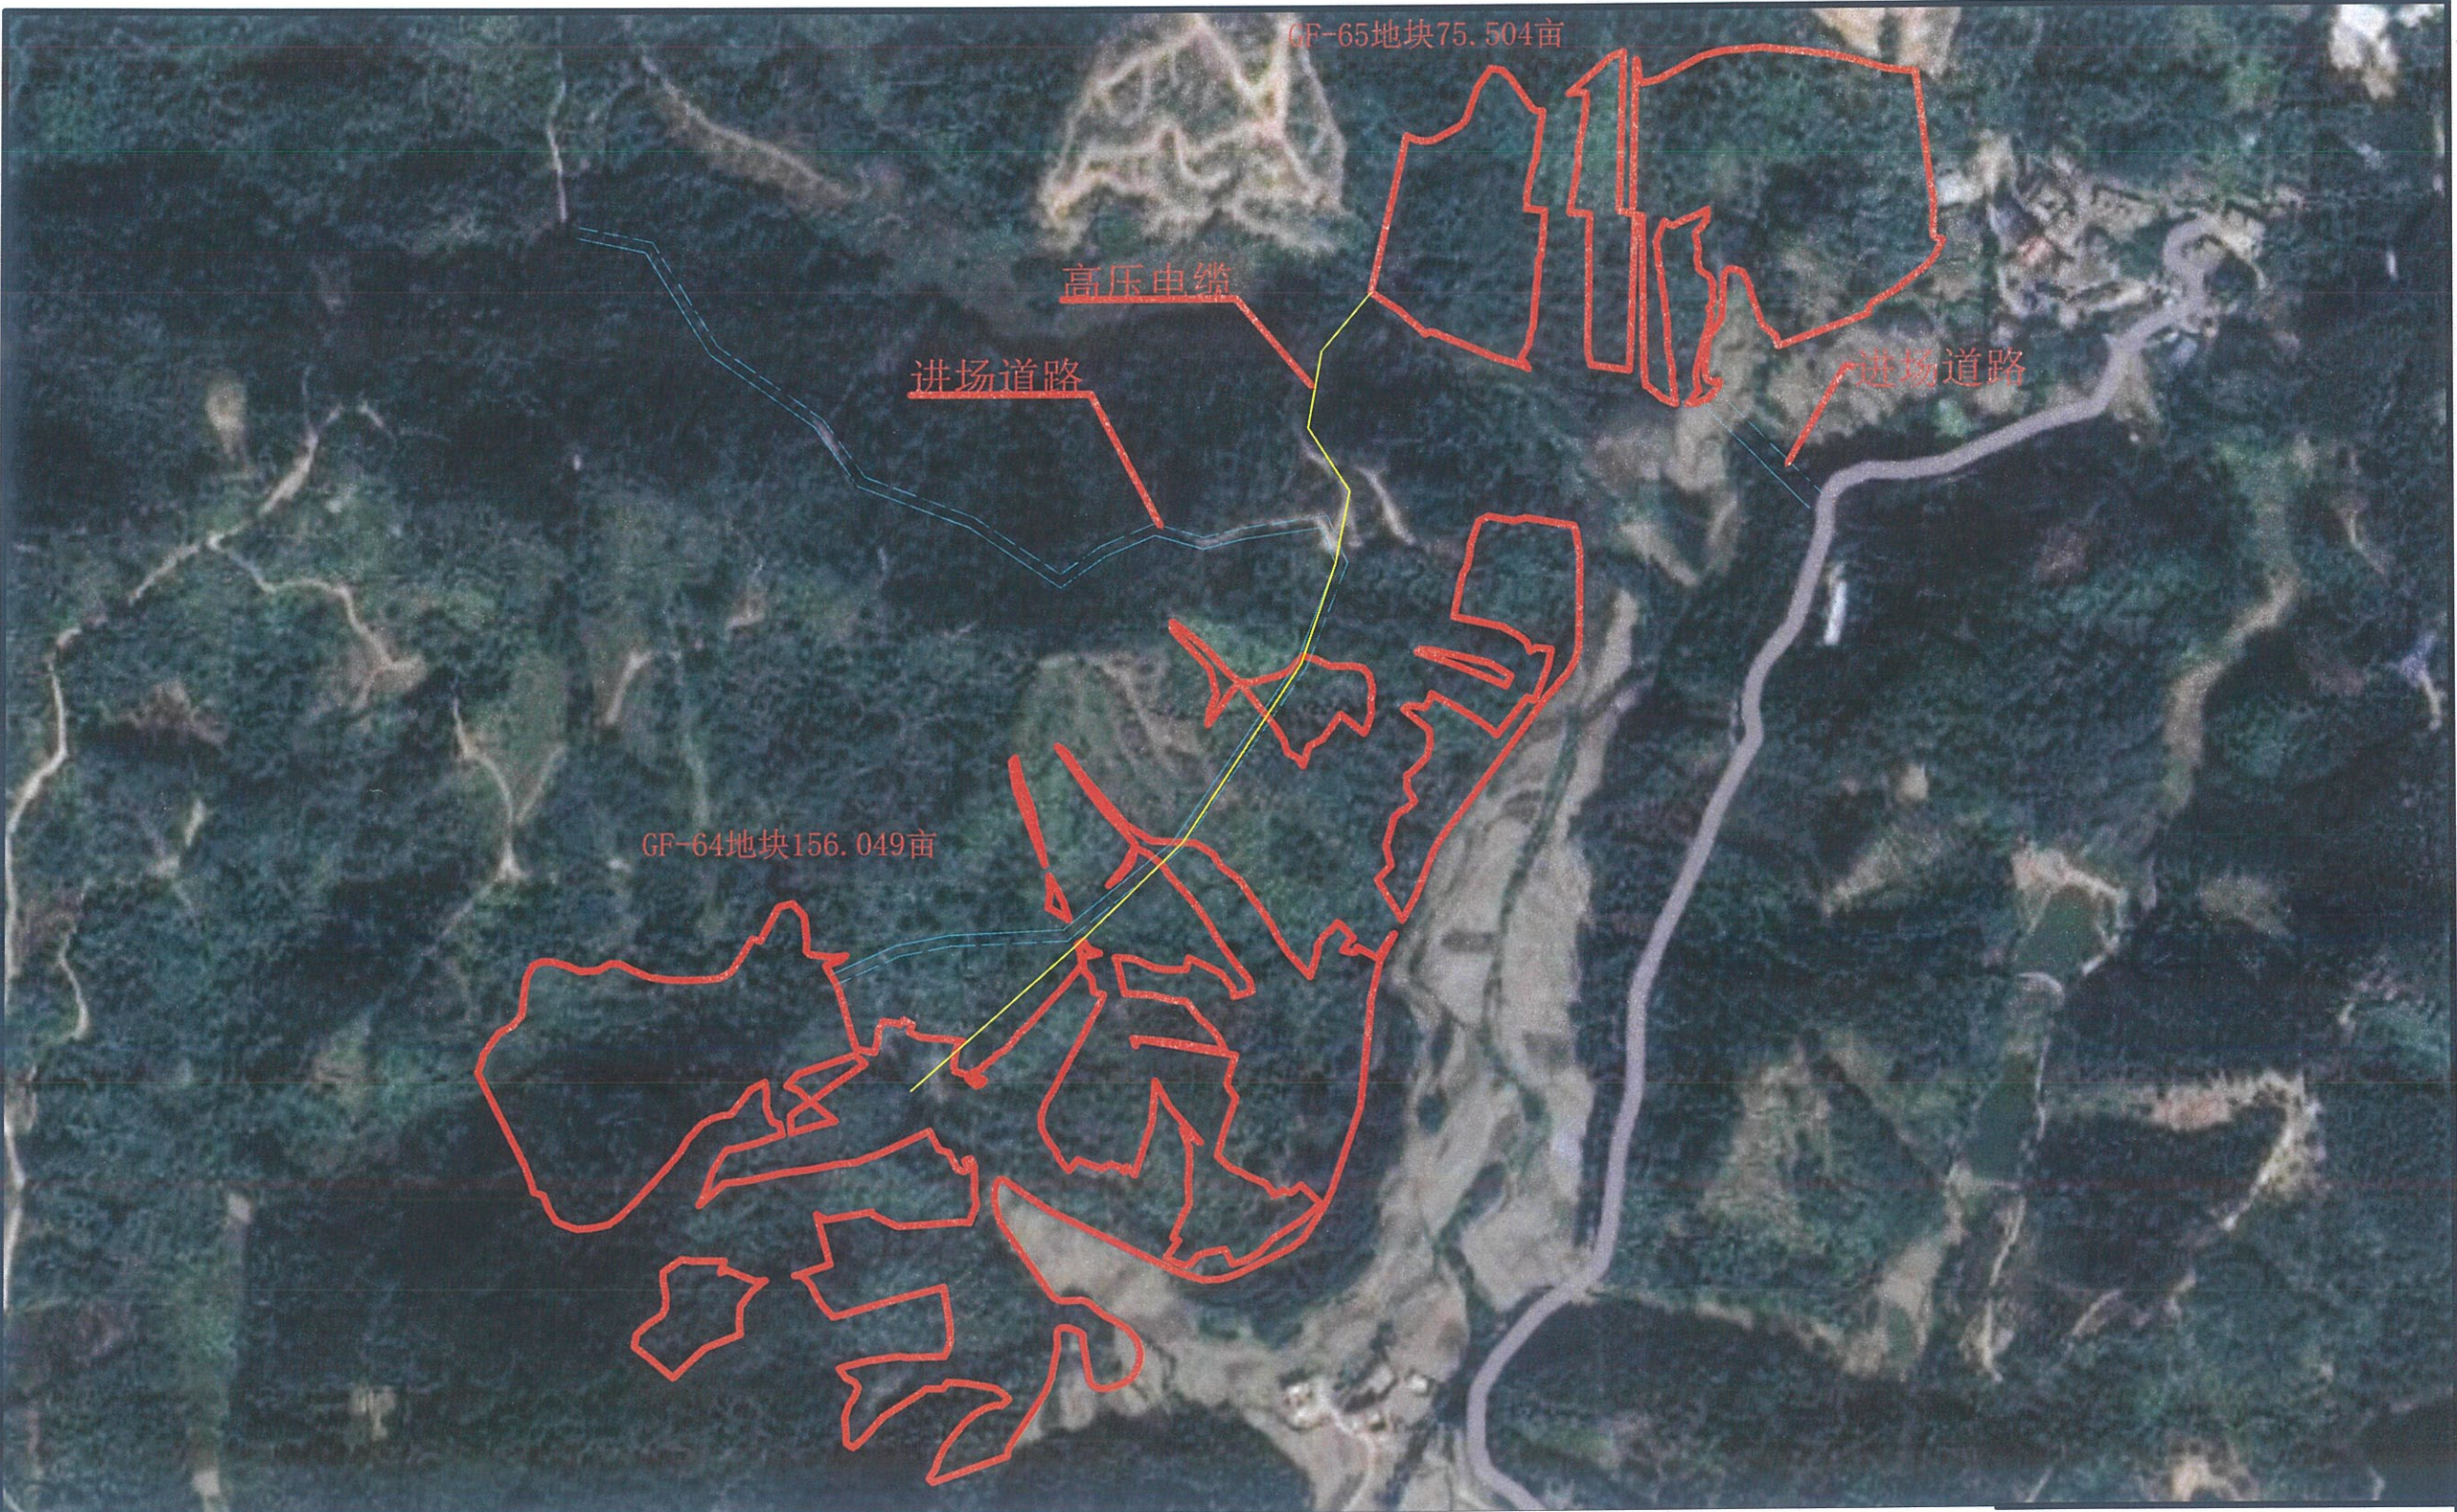

注解：

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆需地埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩64#、65#地块地、塔、路、埋示意图

第8张，共9张。



京能钦州长城百万千瓦新能源示范基地（二期850MW）光伏发电项目（长滩镇）新增用地范围线



注解:

1. 进场道路原则上应能满足25吨汽车吊通行，路面宽度不小4米，转弯半径应不小于18米。
2. 道路限高不能低于4.5米，坡度应不大于30度；路面及桥面应能承受不小于60吨的载重。
3. 以上道路路线仅供参考，应在实地考察后，会同相关人员确定具体道路方案。
4. 集电线路铁塔应尽可能靠近方阵边或考虑方阵内；如高压电缆确需埋上塔应提前会同相关人员确定路线并租地确保路线畅通可行，避开龙脉、风水地、坟山等不利因素。
5. 长滩20#地块地、塔、路、埋示意图

第9张，共9张。

